

FICHE TECHNIQUE

CSTB
CEBTP
Bureau VERITAS.
CETEN APAVE Int.
NORISKO Construction
SOCOTEC
SNFA

Du COPREC

N° 1 - Indice : C
Date : Novembre 1997
Nombre de page : 1

Pièce d'appui « saillante ou non »


1. Texte de référence : NF P 24-301 (août 80) Article 4.5.1 :

Appuis et seuils


Les fenêtres qu'elles soient fixes ou ouvrantes, doivent comporter sur toute leur largeur, une traverse d'appui basse dormante formant ou non saillie ...


Dans le cas où elle est saillante, la sous-face de la pièce d'appui doit avoir une largeur permettant de dégager le rejingot.


2. Pièce d'appui saillante

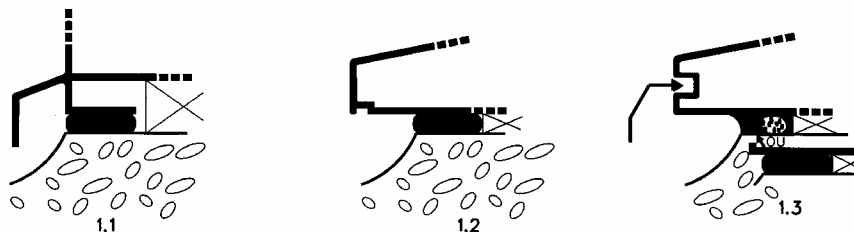

3. Pièce d'appui non saillante

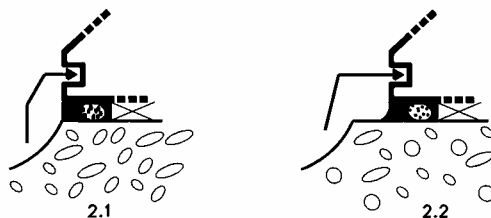

 • Joint pompe sur fond de joint + calage

 • Joint préformé + calage ou mousse cellulaire imprégnée

En ce qui concerne la mise en oeuvre il y aura lieu, pour les fenêtres, de respecter le DTU 37.1
Ces dessins, donnés à titre indicatif, expriment par l'image les spécifications de la norme NF P 24.301. Ils ne sont pas exhaustifs.